

工程项目清单汇总表

工程名称：桐柏县淮北街道老年人体育健身示范园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	940961.22
1.1	桐柏县淮北街道老年人体育健身示范园项目	940961.22
1.1.1	铺装工程	671667.68
1.1.2	乒乓球围栏	29435
1.1.3	绿化工程	122607.17
1.1.4	老年活动中心用房装修-土建	111815.63
1.1.5	老年活动中心用房装修-安装	5435.74
2	措施项目	18607.83
2.1	其中：安全生产措施项目	11178.28
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	86361.21
合计		1045930.26

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称:桐柏县淮北街道老年人体
育健身示范园项目

标段：桐柏县淮北街道老年人体育健身示范园项目


第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

老年体育公园室外健身器材清单							
序号	器材名称/型号	单位	数量	单价（元）	小计（元）	主要技术要求	器材图片
1	四级压腿按摩器	件	2	3100	6200	1、主要承载立柱尺寸不小于 120*80*3mm，钢、铝、塑木主立柱外形不小 120mm*120mm； 2、主要承载结构不小于 Φ60*3.0mm； 3、按摩棒采用 PVC 材质，表面硬度适中，符合人体按摩使用要求，按摩棒分高低两个按摩位，符合不同人群需求； 4、整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合GB 19272-2024标准。	
2	伸腰伸背架	件	2	3600	7200	1、主要承载立柱尺寸不小于 120*80*3mm，钢、铝、塑木主立柱外形不小 120mm*120mm； 2、主要承载结构不小于 80*40*2.0mm； 3、扶手弯管使用直径42mm，壁厚2.5mm 的国标钢管； 4、器材面板采用 4.8mm 厚冷板卷板而成，两侧采用 1.8mm 厚冷板折弯，无卡夹点。	
3	太极揉推器	件	2	4750	9500	1、主要承载立柱尺寸不小于 120*80*3mm，钢、铝、塑木主立柱外形不小 120mm*120mm； 2、主要承载结构不小于 Φ60*3.0mm； 3、转盘采用 PP 材质吹塑成形，表面采用冲压凸点结构按摩手掌，无勾挂； 4、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，模具压铸成型，壁厚 4mm，避免进入雨水；	

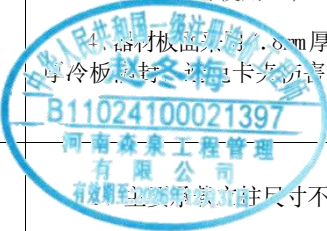

4	上肢牵引器	件	2	4000	9000	1、主要承载立柱尺寸不小于 120*80*3mm，钢、铝、塑木主立柱外形不小 120mm*120mm； 2、主要承载结构不小于 $\Phi 60*3.0\text{mm}$； 3、摆杆有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离 1850mm； 4、活动把手（不含柔性部件）质量不大于600g，且把手端部直径应$\geq \Phi 50\text{mm}$。	
5	膝关节训练器	件	2	3400	6800	1、主要承载立柱尺寸不小于 120*80*3mm，钢、铝、塑木主立柱外形不小 120mm*120mm； 2、主要承载结构不小于 $\Phi 89*3.0\text{mm}$； 3、限位采用两面撞击式内限位，增大受力面积； 4、按摩轮有凸起按摩点； 5、坐板采用厚度 4mm 的冷板冲压成型，周圈倒角 R2，避免划伤危险。	

6	腰背按摩器	件	2	3850	7700	1、主要承载立柱尺寸不小于 120*80*3mm，钢、铝、塑木主立柱外形不小 120mm*120mm； 2、主要承载结构不小于 $\Phi 89*3.0\text{mm}$； 3、腰部按摩轮可以上下移动，并采取限位措施； 4、按摩轮转轴直径不小于 15mm； 5、座椅表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡； 6、按摩轮转动轴心处应采用滚动轴承，轴承选用不小于 6302 承载能力不小于 7000N 的球轴。	
7	三人转腰器	件	2	4100	8200	1、主要承载立柱尺寸不小于 120*80*3mm，钢、铝、塑木主立柱外形不小 120mm*120mm； 2、主要承载结构不小于 $\Phi 52*2.5\text{mm}$； 3、扭腰盘不应使用塑料材质； 4、扭腰盘上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边 R 应不小于 2mm； 5、脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于 60000mm²； 6、具有符合人体生物学规律的阻尼结构。	

8	双人蹬力器	件	2	4700	9400	1、主要承载立柱尺寸不小于 120*80*3mm，钢、铝、塑木主立柱外形不小 120mm*120mm； 2、主要承载结构不小于 100*100*3.0mm； 3、蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$； 4、坐板采用一次冲压成形，板材壁厚不小于 2.5mm； 5、轴承座支架、耳片公称壁厚不小于 8 毫米；采用轴承结构的，轴承座壁厚不小于 6 mm；轴承规格不小于 6205 深沟球轴承； 6、不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞； 7、脚踏板应加防滑措施；摩擦系数应不小于 0.5； 8、蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应大于 230mm；	
9	双人漫步机	件	2	5200	10400	1、主要承载立柱尺寸不小于 120*80*3mm，钢、铝、塑木主立柱外形不小 120mm*120mm； 2、主要承载结构不小于 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$； 3、踏板为 4mm 厚冷板冲压，保证 8 年使用寿命，并设有防滑措施，避免踩踏滑脱造成人员伤害，踏板周围边缘高度大于 30mm，周圈倒圆角 R2，踏板前后安装缓冲胶垫，避免人身伤害； 4、扶手管采用直径 42mm，壁厚 3mm 的国标钢管； 5、器材具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用。	

10	划船器	件	2	4500	9000	1、1、主要承载立柱尺寸不小于 120*80*3mm，钢、铝、塑木主立柱外形不小 120mm*120mm； 2、主要承载结构不小于 $\Phi 114*3.0\text{mm}$； 3、坐椅横管材采用直径60mm，壁厚3mm 的国标钢管，脚踏杆采用直径 48mm，壁厚3mm，双脚踩踏处有防滑处理，两端安装软性封堵，符合标准要求； 4、限位采用凹面限位，增大受力面积； 5、坐板采用厚度 4mm 的冷轧板冲压成型，周圈倒角 R2，避免划伤危险。	
11	按摩柔推器	件	2	2950	5900	1、主要承载立柱尺寸不小于 120*80*3mm，钢、铝、塑木主立柱外形不小 120mm*120mm； 2、主要承载结构不小于 $\Phi 60*3.0\text{mm}$； 3、按摩轮采用尼龙合金材质，抗老化，抗高温，按摩效果舒适，安全耐用，按摩轮分为高低两个按摩位，适合不同身高人群使用； 4、手掌盘为 2mm 厚冷轧板冲压，保证8年使用寿命，周圈倒圆角 R2，表面凹凸防滑，避免滑脱危险；内部轴承采用优质轴承 4 个，保证使用求；	

12	背肌引体训练器	件	2	3350	6700	1、主要承载立柱尺寸不小于 120*80*3mm，钢、铝、塑木主立柱外形不小 120mm*120mm；2、主要承载结构不小于 $\Phi 76*3.0\text{mm}$； 3、背肌板面支撑管采用直径33mm，壁厚2.5mm 的国标钢管，版面采用厚度 2.2mm 厚的冷板，与支撑管全面焊接； 4、横管采用直径60mm，厚度 3mm 的国标钢管，两端焊接封帽，密闭持久； 5、手柄采用优质橡胶材质，手感好抗老化，另设有防滑措施； 6、器材采用立式安装，可2人同时使用；	
13	双杠	件	2	5100	10200	1、主要承载立柱尺寸不小于 120*80*3mm，钢、铝、塑木主立柱外形不小 120mm*120mm； 2、主要承载结构不小于 $\Phi 42*3.0\text{mm}$； 3、横杠两端安装软性封堵，符合标准要求且防滑； 4、整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合GB 19272-2024标准； 5、器材周边应具备有缓冲层。	

14	高低单杠	件	2	5300	10600	1、主要承载立柱尺寸不小于 120*80*3mm，钢、铝、塑木结构不小 120mm*120mm； 2、主要承载结构不小于 $\Phi 32*3.0\text{mm}$； 3、整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合GB 19272-2024标准； 4、器材周边应具备有缓冲层。	
15	天梯	件	2	5500	11000	1、主要承载立柱尺寸不小于 120*80*3mm，钢、铝、塑木结构不小 120mm*120mm； 2、主要承载结构不小于 $\Phi 48*3.0\text{mm}$； 3、整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合GB 19272-2024标准； 4、器材周边应具备有缓冲层。	



赵冬梅

16	棋牌桌	件	2	3100	6200	1、主要承载立柱尺寸不小于 120*80*3mm，钢、铝、塑木结构不小 120mm*120mm； 2、主要承载结构不小于25*25*2.5mm； 3、棋牌桌板面采用 1.0mm 厚，304 不锈钢而成，尺寸为 600*600mm，板面材质保证 8 年不生锈； 4、坐椅采用直径 300mm，厚度 4mm 的冷板冲压成型， 5、坐椅采用直径 300mm，厚度 4mm 的冷板冲压成型， 6、坐椅采用直径 300mm，厚度 4mm 的冷板冲压成型， 7、坐椅采用直径 300mm，厚度 4mm 的冷板冲压成型， 8、坐椅采用直径 300mm，厚度 4mm 的冷板冲压成型，	
17	健身驿站	台	1	171000	171000	1、外形尺寸(长x宽x高) 不小于 6500x5800x4800mm； 2、产品主要材质:钢管、塑木、铝合金、膜结构； 3、主要承载钢管立柱尺寸不小于 150x150x3.0mm、$\phi 114 \times 3.0\text{mm}$； 4、表面处理工艺:脱脂一抛丸一静电喷涂； 5、工作电压:DC 12V； 6、数据采集:运动时间、运动次数； 7、数据传输方式:无线传输； 8、数据呈现方式:语音播报、固定显示屏、智能终端。	

18	室外乒乓球台	台	5	3500	17500	1、主要承载立柱规格不小于 $\phi 60\times 3\text{mm}$; 2、乒乓球台面符合GB 19272-2011 中5.12.1.4 的要求: 台面尺寸: $2740\times 1525 \times 912$ (mm); 台高: 760 (mm) 3、台面支撑框规格不小于宽 20mm$\times$高30mm$\times$壁厚 2mm。台面采用 SMC 片状模塑料, 整体高温模压一次成型。台面面板厚度4.5 mm, 翻边宽度50mm, 翻边厚度7mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝, 加强筋厚度不小于4mm, “井”字形加强筋呈小长方形均匀排列, 每个小长方形尺寸不大于 $160\times 140\text{mm}$。球台与支撑框架的连接应符合GB9272-2011 中图22 的尺寸要求。两块台板与主架的连接均采用阳角连接。	
	总合计(单位: 元)				322500		