





赵村镇中汤村道路项目平面布置图

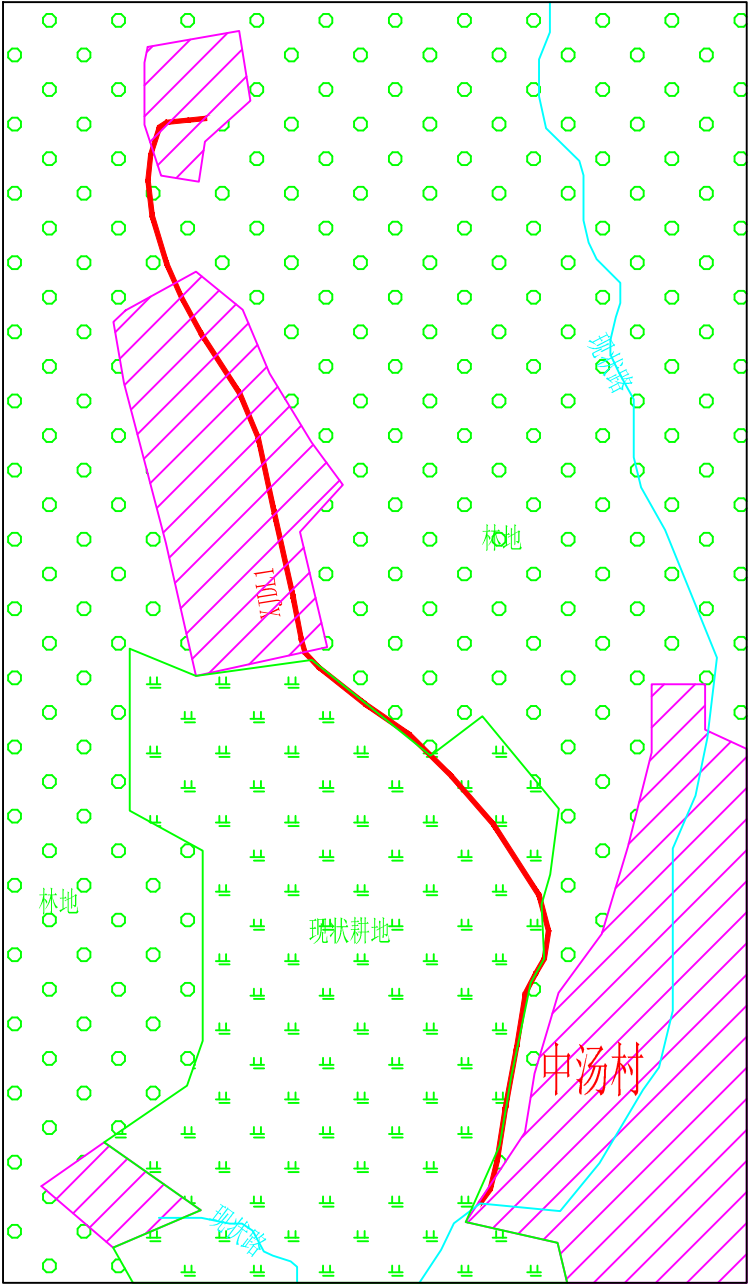


赵村镇中汤村道路项目平面示意图


说明:

- 1、本项目位于赵村镇中汤村。
- 2、建设内容: 新建沥青混凝土道路总长620米, 宽4米, 厚0.07米。


		项目编号	
		YMHF2024-1	
设计单位			
			
大洲设计咨询集团有限公司			
证书编号: A232006431			
资 质 业 务 范 围	建筑行业(建筑工程、人防工程)		
	风景园林工程设计专项		
	市政行业、水利行业		
	公路行业(公路)		
	电力行业(送电工程、变电工程)		
建设单位		鲁山县南水北调工程运行保障中心	
项目名称		鲁山县南水北调工程运行保障中心调整2025年中央水库移民扶持基金(资金)项目	
工程名称		赵村镇中汤村道路项目	
	姓 名	签 名	
审 核	田洪斌		
校 对	蔡振帮		
设 计	张红梅		
图 纸 名 称	平面布置图/平面示意图		
专 业	道 路		
图 号	01	第 1 页	
		共 2 页	
日 期	2025.08		
执业专用章			
(按规定加盖)			
出图专用章			
本图须加盖出图签章, 否则一律无效			

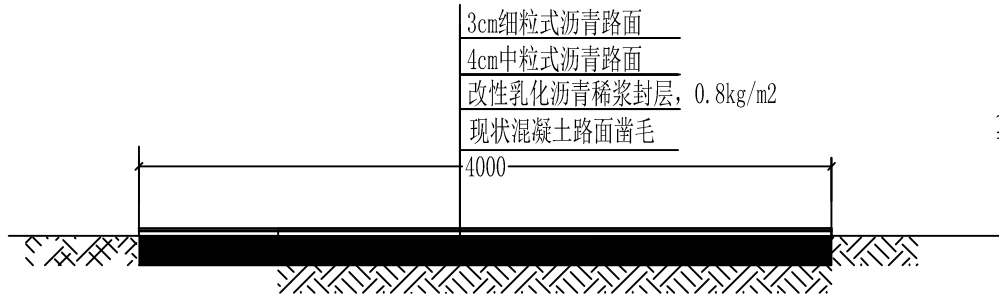



新建沥青道路横断面图

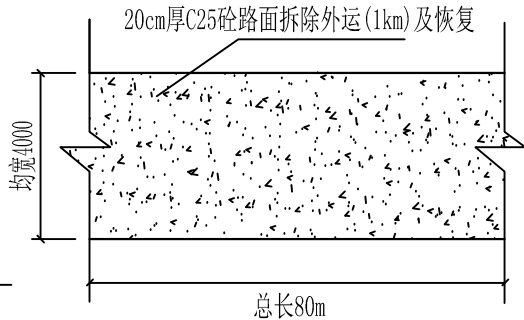


拆除原有砼路面平面示意图 1: 50

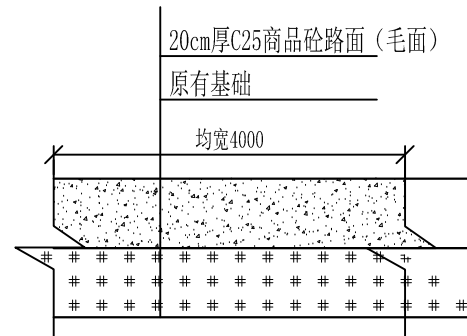


恢复道路横断面图 1: 20

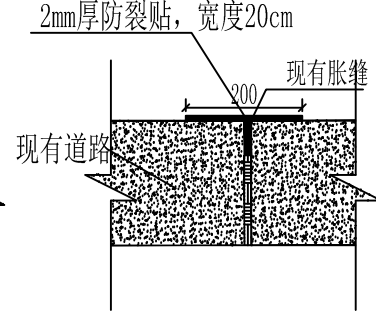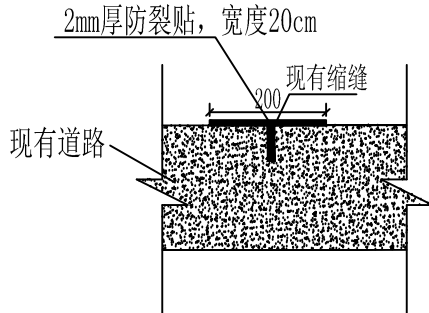

防裂贴示意图

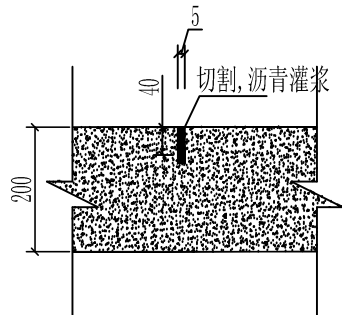

缩缝构造图 1: 10

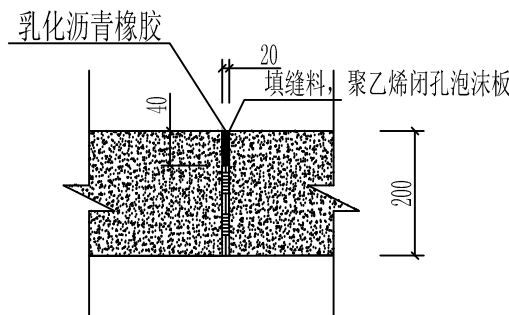

胀缝构造图 1: 10

说明:

- 图中尺寸单位以mm计;
- 施工流程: 基层检验与整修、洒水、碾压→测量放样→安装模板→胀缝板→选择机具、准备材料→混合料配合比检验→拌和→运输→摊铺混合料→振捣混合料→真空吸水→表面整修→养护→切缝、填缝→验收;
- 质量要求: 混凝土表面不得有脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害现象, 接缝填筑应饱满密实, 胀缝不应有明显缺陷;
- 路床压实度不小于0.94;
- 缩缝3-5m设一道(间距随路宽变动), 胀缝每隔80m设一道, 胀缝尽量设在施工缝上;
- 切缝使用沥青灌浆, 胀缝顶部4cm厚灌乳化沥青橡胶, 其余填缝料采用聚乙烯闭孔泡沫板;
- 涉及路肩及路基开挖、回填部分由乡级组织村民自行实施, 考虑商品混凝土运输到场地运距20KM及到场地后场内机动翻斗车运输运距200m以内;
- 根据《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019);
- 道路纵横坡结合项目区地形地势, 纵坡不大于5%; 横坡不小于1.5%, 不大于2%;
- 其它未尽事宜按现行道路工程施工标准执行。

沥青路面说明:

- 按规范设置道路标识线, 道路边线标识(宽15cm, 白色实线)。
- 防裂贴用于现状道路伸缩缝处, 其宽度20cm, 厚度2mm, 拉伸强度≥600N/50mm, 延伸率≥30%;
- 其他不祥之处均按相关技术规范施工。

		项目编号	
E:\202204\00000000\0001\0000000001\0001.png			
设计单位			
 大洲设计咨询集团有限公司 证书编号：A232006431			
资质业务范围	建筑行业（建筑工程、人防工程） 风景园林工程设计专项 市政行业、水利行业 公路行业（公路） 电力行业（送电工程、变电工程）		
建设单位	鲁山县南水北调工程运行保障中心		
项目名称	鲁山县南水北调工程运行保障中心调整2025年中央水库移民扶持基金（资金）项目		
工程名称	赵村镇中汤村道路项目		
	姓 名	签 名	
审 核	田洪斌		
校 对	蔡振帮		
设 计	张红梅		
图 纸 名 称	新建道路断面设计图		
专 业	道 路		
图 号	01	第 2 页 共 2 页	
日 期	2025.08		
执业专用章			
(按规定加盖)			
出图专用章			
本图须加盖出图签章, 否则一律无效			