



关于工期情况说明

我公司河南聚达兴建设有限公司承建的平顶山市石龙区三产融合示范区建设项目(三标段)签订的施工合同中约定施工工期为 180 日历天 (2023.1123-2024.0522)。现因零下气温雨雪天气较多, 实际施工过程中无法按照合同约定 180 日历天竣工交工验收, 现申请以实际完工日期交工验收为准, 超出合同约定工期非施工单位造成违约, 甲方不予追究其工期违约责任

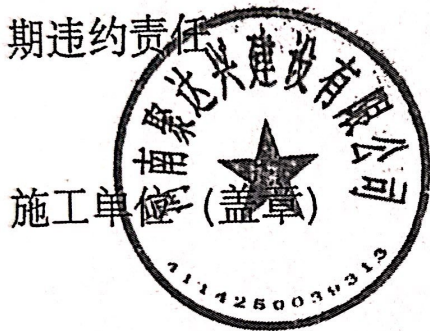

签字: 李柯

日期: 2024年1月20号

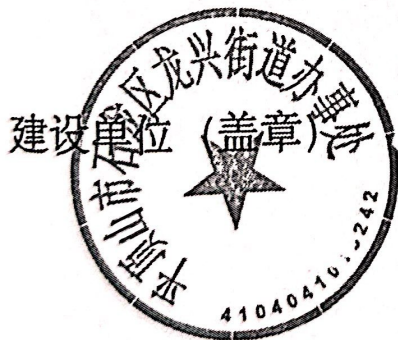

签字:

日期: 2024年1月20号

宋超



李


竣工报告

编号:

编 号：

工程名称	平顶山市石龙区三产融合示范区建设项目（三标段）	工程地点	平顶山市石龙区	
建设规模	道路提升工程 12966.4m	结构类型	道路工程	
建设单位	平顶山市石龙区农业农村和水利局	开工日期	2023 年 11 月 23 日	
监理单位	华夏政通工程管理有限公司	竣工日期	2024 年,08 月 10 日	
施工单位	河南聚达兴建设有限公司	工期 (日历天)	合同	180 天
设计单位	河南省中宇农业农村规划设计院有限公司		实际	256 天
合同工程造价(万元)	695.45 万元			

本工程于 2024 年 8 月 10 日竣工,已完成设计文件和合同约定的各项内容;经监理单位组织相关单位完成初步验收,工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求,已具备竣工验收条件,特申请办理竣工验收手续。

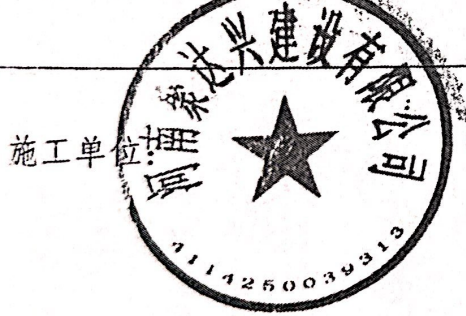

施工单位:

项目经理: 赵粉

2024 年 8 月 10 日

监理单位:

总监理



2024 年 8 月 10 日



单位资质: 04200

平顶山市石龙区三产融合示范区建设项目 (三标段)

质 量 检 测 报 告

工程名称: 平顶山市石龙区三产融合示范区建设项目 (三标段)

委托单位: 平顶山市石龙区农业农村和水利局

施工单位: 河南聚达兴建设有限公司

监理单位: 华夏政通工程管理有限公司

检测单位: 平顶山森坤建设工程质量检测有限公司

报告日期: 2024年10月15日



平顶山市石龙区三产融合示范区建设项目 (三标段)

质量检测报告

主要检测人: 逯军

报告编写人: 陈海洪

报告审核人: 刘世斌

报告批准人: 王小红

声 明

- 1、报告未盖“检验检测专用章”和“骑缝专用章”无效。
- 2、报告无检测、审核、批准人签名无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）检验检测报告。
- 5、报告全文复印件未加盖“检测专用章”无效。
- 6、对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内提出。
- 7、本报告成果是以我单位检测时项目的现状为准，如后期项目发生翻建、改扩建、加固及周边环境变化等情况时，本报告结论自行失效。

目 录

一、工程概况1

二、检测仪器设备1

三、检测内容和方法1

四、检测依据2

五、检测结果2

六、检测结论5

平顶山市石龙区三产融合示范区建设项目 (三标段) 质量检测报告

一、工程概况

平顶山市石龙区三产融合示范区建设项目(三标段),本次为环线道路提升,环线道路均为现状混凝土路面,对其加铺沥青面层,及泉上村元结生态园环山路道路,共包含三条道路,道路等级:等外路,行车速度:15KM/h,标准轴载:BZZ-100。

二、检测仪器设备

仪器设备名称	型号规格	台(套)数	状态	备注
钢直尺	30cm	1	良好	——
钢卷尺	100m	1	良好	——
钢卷尺	5m	1	良好	——
钻芯机	—	1	良好	—

三、检测内容和方法

依据委托方要求本次检测内容为道路外观尺寸、表面平整度、道路厚度等。

3.1、道路外观尺寸

采用钢卷尺对道路外观尺寸进行检测,以评定其是否满足工程设计及标准规范要求;

3.2、道路厚度

采用钻芯法结合量测对道路厚度进行检测,以评定其是否满足工程设计及标准规范要求。

四、检测依据

《工程测量规范》(GB 50026-2020)

《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1-2017)

《城镇道路工程施工与质量验收规范》(GJJ 1-2008)



平顶山市石龙区三产融合示范区建设项目（三标段）设计图册

五、检测结果

5.1、道路外观尺寸

表 5.1.1 道路外观尺寸检测结果表

工程名称	工程部位		道路外观尺寸(mm)					质量标准 (mm)	设计值 (mm)	合格率 (%)
			1	2	3	4	5			
平顶山市石龙区三产融合示范区建设项目	龙兴街道-郭岭-赵岭沥青混凝土道路宽度	桩号	K0+000-K0+500					不小于设计值	4000	100
		实测值	4100	4205	4085	4260	4170			
		桩号	K0+500-K1+000							
		实测值	4255	4135	4150	4150	4120			
	庙底-杨庄沥青混凝土道路宽度	桩号	K0+000-K0+700					不小于设计值	4500	100
		实测值	4530	4610	4580	4555	4620			
		桩号	K0+700-K1+300							
		实测值	4550	4675	4680	4625	4530			
	泉上社区沥青混凝土道路宽度	桩号	K0+000-K0+800					不小于设计值	4500-7000	100
		实测值	5400	4950	5520	6150	5380			
		桩号	K0+700-K1+500							
		实测值	5360	4860	5725	5360	4825			
	北郎店-泉上青混凝土道路宽度	桩号	K0+000-K1+000					不小于设计值	4500	100
		实测值	4600	4580	4720	4620	4590			
		桩号	K1+000-K1+700							
		实测值	4650	4520	4625	4650	4535			

泉上-梁村-元结生态园沥青混凝土道路宽度	桩号	K0+000-K0+500					不小于设计值	3500	100
	实测值	3590	3655	3600	3595	3625			
	桩号	K0+500-K0+900							
	实测值	3545	3595	3680	3520	3610			
新建道路1沥青混凝土道路宽度	桩号	K0+000-K0+300					不小于设计值	5000	100
	实测值	5215	5105	5165	5085	5110			
	桩号	K0+300-K0+540							
	实测值	5080	5150	5045	5135	5090			
新建道路2沥青混凝土道路宽度	桩号	K0+000-K0+400					不小于设计值	5000	100
	实测值	5035	5045	5100	5175	5065			
	桩号	K0+400-K0+740							
	实测值	5080	5165	5090	5045	5020			
新建道路3沥青混凝土道路宽度	桩号	K0+000-K0+450					不小于设计值	4000	100
	实测值	4035	4085	4065	4020	4070			
	桩号	K0+400-K0+780							
	实测值	4065	4085	4025	4035	4055			
许坊社区沥青混凝土道路宽度	桩号	K0+000-K0+450					不小于设计值	4000	100
	实测值	4040	4065	4075	4050	4065			
	桩号	K0+400-K0+780							
	实测值	4070	4080	4030	4045	4100			

混凝土道路长度 沥青道路长度	龙兴街道-郭岭-赵岭沥青混凝土道路: 1065m 庙底-杨庄沥青混凝土道路: 1316m 泉上社区沥青混凝土道路: 1538m 北郎店-泉上沥青混凝土道路: 1715m 泉上-梁村-元结生态园沥青混凝土道路: 955m 新建道路 1#沥青混凝土道路: 536m 新建道路 2#沥青混凝土道路: 743m 新建道路 3#沥青混凝土道路: 789m 许坊社区沥青混凝土道路: 1120m
-------------------	---

5.2、道路厚度

表 5.2.1 道路路面厚度检测结果表

工程名称	工程部位		实测厚度 (mm)	设计厚度 (mm)	质量标准	合格率 (%)
平顶山市 石龙区三 产融合示 范区建设 项目 (三标 段)	龙兴街道-郭岭-赵岭	K0+200	53	50	+ 10~-5 mm	100
		K0+400	52			
		K0+600	55			
		K0+800	49			
		K1+000	51			
	庙底-杨庄	K0+240	54	50	+ 10~-5 mm	100
		K0+450	52			
		K0+630	55			
		K0+900	56			
		K1+150	50			
		K1+300	51			
	泉上社区道路	K0+280	47	50	+ 10~-5 mm	100
		K0+490	51			
		K0+680	53			
		K0+820	48			
		K1+100	49			
		K1+230	50			
		K1+400	52			
		K1+520	54			
	北郎店-泉上道路提升 1	K0+260	55	50	+ 10~-5 mm	100
		K0+500	53			
		K0+650	49			
		K0+845	50			
		K1+110	54			

工程名称	工程部位		实测厚度 (mm)	设计厚度 (mm)	质量标准	合格率 (%)
平顶山市 石龙区三 产融合示 范区建设 项目 (三标 段)		K1+280	51			
		K1+500	52			
		K1+710	50			
	泉庄-梁庄-元 结生园	K0+200	48	50	+ 10~-5 mm	100
		K0+480	49			
		K0+610	51			
		K0+930	54			
	新建道路 1#	K0+180	53	50	+ 10~-5 mm	100
		K0+350	54			
		K0+510	49			
	新建道路 2#	K0+220	47	50	+ 10~-5 mm	100
		K0+390	52			
		K0+500	54			
		K0+680	48			
	新建道路 3#	K0+210	54	50	+ 10~-5 mm	100
		K0+400	53			
		K0+520	51			
		K0+690	50			
	许坊社区	K0+230	48	50	+ 10~-5 mm	100
		K0+460	50			
		K0+570	54			
		K0+700	53			
		K0+920	51			

六、检测结论

●道路外观尺寸: 检测 90 个点, 合格 90 个点, 合格率为 100%;

龙兴街道-郭岭-赵岭沥青混凝土道路: 1065m; 庙底-杨庄沥青混凝土道路: 1316m;

泉上社区沥青混凝土道路: 1538m; 北郎店-泉上沥青混凝土道路: 1715m;

泉上-梁村-元结生态园沥青混凝土道路: 955m; 新建道路 1#沥青混凝土道路: 536m;

新建道路 2#沥青混凝土道路: 743m; 新建道路 3#沥青混凝土道路: 789m;

许坊社区沥青混凝土道路: 1120m 。

●道路厚度: 检测 47 个点, 合格 47 个点, 合格率为 100%。

