

郑东新区应急管理局各类防汛物资验收单

采购项目名称	郑州市郑东新区应急管理局购买各类防汛救灾物资采购项目 F 包	供货方	河南莱尔达商贸有限公司	
验收日期	2023 年 1 月 31 日	物资存放地	郑东新区智能物联中心应急仓库	
验收情况记录				
序号	货物名称	技术参数	单位	数量
1	防汛沙袋	见背面	条	100000
2	雨衣	见背面	套	1000
3	大功率汽油发电机 ≥ 10kw (核心产品)	见背面	台	10
4	救生绳抛投器	见背面	套	20
物资状况:	数量是否一致	是 (✓) 否 ()	外观是否完好	是 (✓) 否 ()
	是否到达技术参数标准	是 (✓) 否 ()	能否正常使用	是 (✓) 否 ()
验收结论	合格 (✓) 不合格 ()			
应急局验收人员签字	汪磊 高林友 雍翠翠 2023 年 1 月 31 日			
物资储备库验收人员签字	吴建强 2023 年 1 月 31 日			
供货方签字	王立明 2023 年 1 月 31 日			
专家签字	需提供相关检测报告。 王立明 朱伯良 2023 年 1 月 31 日			
备注	该验收单一式四份，应急局、物资储备库、供货方、专家各一份			

技术参数

一、防汛沙袋 1、尺寸： $\geq 69\text{cm} \times 26\text{cm}$ 。2、材质：帆布，印制“防汛专用沙袋”字样。3、使用后自然风干可重复使用。4、颜色：军绿色。5、封口类型：系绳式封口。

二、雨衣 1、军用帆布连体，风衣式，天然塑胶生产外层是涤卡帆布，结实耐磨透气。2、国标通码，进口防渗透面料，背面带夜间反光标志。


三、大功率汽油发电机 $\geq 10\text{kW}$ （核心产品） 1、发电机组：（1）励磁方式：AVR 电压自动调节；额定输出功率： $\geq 10\text{kW}$ ；最大输出功率： $\geq 11\text{kW}$ ；额定电压： $\geq 400\text{V}$ ；额定电流：每相 $\geq 14.5\text{A}$ ；最大电流：每相 $\geq 15.9\text{A}$ ；额定频率： $\geq 50\text{Hz}$ ；相数：三相；（9）绝缘等级：F级★（10）冷态绝缘电阻 $\geq 500\text{M}\Omega$ ，热态绝缘电阻 $\geq 500\text{M}\Omega$ ；★（11）电压整定上升范围 $\geq 5\%$ ，电压整定下降范围 $\geq 5\%$ ；★（12）频率降 $\leq 8\%$ ；★（13）稳态频率带 $\leq 2.5\%$ ；★（14）瞬态频率偏差：100%突加功率时频率偏差 $\geq -25\%$ ，100%突减功率时频率偏差 $\leq 18\%$ ；★（15）频率恢复时间：100%突加功率时 $\leq 10\text{s}$ ，100%突减功率时 $\leq 10\text{s}$ ；★（16）稳态电压偏差 $\pm 10\%$ ；★（17）电压不平衡度 $\leq 1\%$ ；★（18）瞬态电压偏差：100%突加功率时电压偏差 $\geq -25\%$ ，100%突减功率时电压偏差 $\leq 35\%$ ；★（19）电压恢复时间：100%突加功率时 $\leq 10\text{s}$ ，100%突减功率时 $\leq 10\text{s}$ ；★（20）冷热态电压变化 $\pm 5\%$ ；★（21）在不对称负载下的线电压偏差 $\pm 5\%$ ；★（22）线电压波形正弦性畸变率 $\leq 10\%$ ；2、发动机：缸径 $\times$ 行程： $\geq 82 \times 70\text{mm}$ ；排量： $\geq 739\text{cc}$ ；燃油损耗率： $\leq 374\text{g/kW}\cdot\text{h}$ ；点火方式：电磁点火；发动机类型：V型双缸、四冲程、强制风冷；燃油型号：90#以上无铅汽油；机油量： $\geq 1.5\text{L}$ ；启动方式：电启动；3、其他（1）燃油容量： $\geq 30\text{L}$ ；（2）电池容量： $\geq 12\text{V}-32\text{AH}$ 免维护电池；（3）噪音： $\leq 83\text{dBA}/7\text{m}$ ；（4）机组尺寸： $\leq 960 \times 620 \times 650\text{mm}$ 4、加★项参数需提供第三方检测机构出具的检验报告佐证（附检验报告扫描件）

四、救生绳抛投器 救生抛投器产品符合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求。1. 水陆两用,用于远距离抛投救生绳,救生圈;2. 气瓶气动喷射,由发射机械装置,发射气瓶总成,充气装置,保护装置,快速自动充气救生装置附件等组成;★3. 陆用发射距离： ≥ 140 米;★4. 水用发射距离： ≥ 90 米;★5. 抛射偏差角($^{\circ}$) ≤ 5 ;★6. 陆用抛绳断裂强度： $\geq 2.1\text{KN}$;★7. 水用抛绳断裂强度： $\geq 8.1\text{KN}$;★8. 抛绳、水用抛绳的长度不应低于额定抛投距离的 1.15 倍;★9. 安全阀的开启压力应为额定工作压力的 1.1 倍,误差不得超过 $\pm 0.5\text{MPa}$;10. 其它要求:手提包装一个,发射枪一个,黑色发射瓶一个,发射瓶保护套一个,充气导管 1 个,红色救生圈塑料套 5 个,自动充气救生圈 1 个,二氧化碳气瓶 5 个,耳塞 1 副,气瓶接口 5 个,触发剂 5 个,扳手 1 个,说明书 1 份,3mm 直径绳索 150 米 1 根(配小绳桶 1 个),8mm 直径绳索 100 米 1 根(配大绳桶 1 个)。11、加★项参数需提供第三方检测机构出具的检验报告佐证（附检验报告扫描件）

聘书

兹聘请 朱自强 同志为河南省应急管理专家，聘期叁年，

自二〇二二年六月至二〇二五年六月。





姓名 朱自强 性别 男



出生年月 1965 年 07 月

专业技术系列 安全工程

资格名称 高级工程师

授予时间 2007 年 9 月 1 日

编号 AJ-20070471

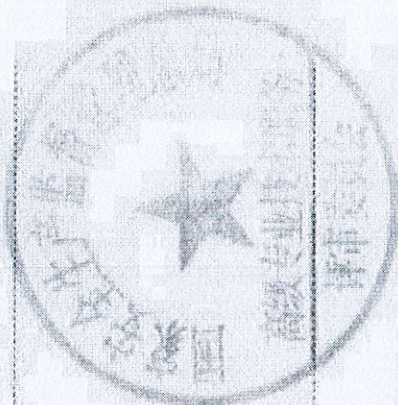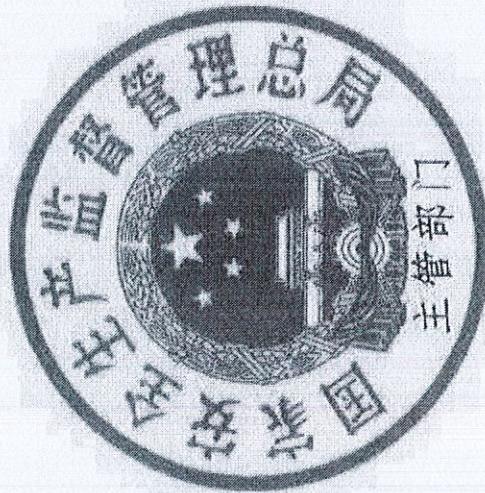

评委 审查员 委员会