

郑东新区应急管理局各类防汛物资验收单

采购项目名称	郑州市郑东新区应急管理局购买各类防汛救灾物资采购项目 B 包		供货方	郑州健如物业管理有限公司
验收日期	2023 年 1 月 31 日		物资存放地	郑东新区智能物流中心应急仓库
验收情况记录				
序号	货物名称	技术参数	单位	数量
1	200 立方大流量节能拖挂式防洪抢险泵车	见背面	辆	27
物资状况:	数量是否一致	是 (✓) 否 ()	外观是否完好	是 (✓) 否 ()
	是否到达技术参数标准	是 (✓) 否 ()	能否正常使用	是 (✓) 否 ()
验收结论	合格 (✓) 不合格 ()			
应急局验收人员签字	汪磊 高林友 雍翠翠 2023 年 1 月 31 日			
物资储备库验收人员签字	郑赫强 2023 年 1 月 31 日			
供货方签字	张蕊芳 2023 年 1 月 31 日			
专家签字	梁提供相关检测报告 2023 年 1 月 31 日			
备注	该验收单一式四份, 应急局、物资储备库、供货方、专家各一份			


200 立方大流量节能拖挂式防洪抢险泵车技术参数:

1. 柴油机: 功率: 30KW; 转速: 1500r/min 型式: 直列四缸、水冷、直喷频率: 50Hz 启动方式: 电马达启动冷却方式: 水冷调速方式: 机械调速。
2. 水泵: 水泵类型: 自吸泵水泵流量: 200m³ /h 水泵扬程: 14m 水泵进出口径: 150mm 最大吸程: 6m 泵连接方式: 齿型联轴器。
3. 移动拖车防雨棚: 4 轮, 可 360 度转动, 尺寸不小于 (2200*1400*18500)
4. 吸水管: 8 米
5. 出水管: 17 米
6. 电瓶: 1 只
7. 机油: 有
8. 防冻液: 有
9. 控制系统: 普通仪表

聘书

兹聘请 朱自强 同志为河南省应急管理专家，聘期叁年，

自二〇二二年六月至二〇二五年六月。





姓名 朱自强 性别 男



出生年月 1965 年 07 月

专业技术系列 安全工程

资格名称 高级工程师

授予时间 2007 年 9 月 1 日

编号 AJ-20070471

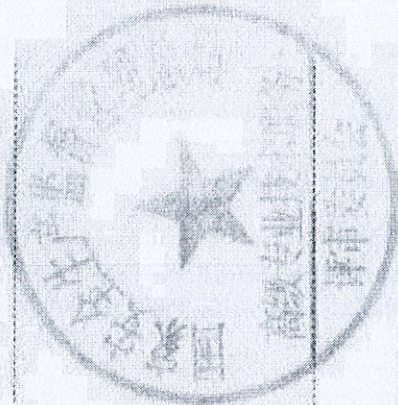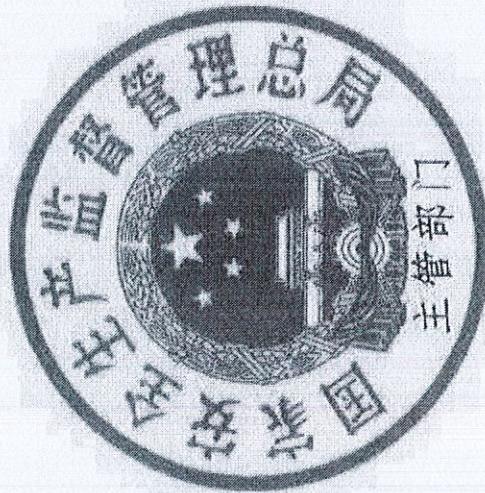

评委 审查员 委员会