

郑东新区应急管理局各类防汛物资验收单


采购项目名称	郑州市郑东新区应急管理局购买各类防汛救灾物资采购项目 E 包	供货方	河南三庆管材有限公司	
验收日期	2023 年 1 月 31 日	物资存放地	郑东新区智能物联中心应急仓库	
验收情况记录				
序号	货物名称	技术参数	单位	数量
1	复膜编织布 200g	规格 6mX50m,单位面积质量 200g/m² (±8%), 顶破强力≥3.2, 经向断裂强力≥40, 纬向断裂强力≥28, 符合 GB/T 17690-1999 标准, 提供认证检测报告。	m²	45000
2	土工布 400g	规格 4mX50m,单位面积质量 400g/m² (±8%), 顶破强力≥2.5, 断裂强度≥15, 抗酸碱性≥80, 提供认证检测报告。	m²	45000
3	钢丝网兜	规格 2m*4m, 网孔 8*10CM (-4+16%), 线径 2.7 (±0.1), 热镀锌, 提供认证检测报告。	个	100
4	铅丝网片	规格 3m*4m, 网孔 10*12CM (-4+16%), 线径 2.5 丝, 3.4 边 (±0.1), 热镀锌, 提供认证检测报告。	片	100
5	铅丝	规格 8#, 热镀锌 C 级, 提供认证检测报告。	吨	1.9
6	组合式洪水板	规格 70.5cm*68cm*52.5cm, 材质 abs 工程料, 平均厚度≥4.0mm, 符合 JT/T 801-2011 标准, 提供认证检测报告。	块	1000
7	吸水膨胀袋	规格 40cm*60cm, 符合 GB18584-2001 标准, 提供认证检测报告。	条	30000
8	装配式防汛子堤	宽度≥1 米 (2 块 50cm 面板) 高度≥1.3 米, 每套 10 米, 材质: 玻璃钢, 厚度≥6mm, 提供认证检测报告。	米	100
9	手持式防汛打桩机	燃料消耗≤0.5/h, 邮箱容积≥1L, 排量≥50cc, 冲击频率≥800BPM, 冲击能力≥25J, 套筒尺寸≥90mm, 提供产品说明书, 认证检测报告。	台	5
10	液压动力站防汛打桩	液压动力站主要参数: 液压动力	台	5

	机（核心产品）	站主要由汽油发动机和液压系统组成 组成液压动力站主要参数：1. 输出流量：≥20lpm2. 最大输出压力：155bar3. 启动方式：反冲式启动4. 油箱容积≥12L5. 风冷发动机6. 自带油管长度≥7m 液压打桩机主要参数：1. 液压流量 ≥26 lpm2. 工作压力 ≥100 bar3. 最大压力≥170 bar4. 冲击频率 ≥1000 bpm5. 噪音等级 ≤100 DB6. 震动强度（三轴）≥9.4m/S ² 提供产品说明书，提供认证检测报告。				
物资状况：	数量是否一致	是 ☒ 否 ☐	外观是否完好	是 ☒ 否 ☐		
	是否到达技术参数标准	是 ☒ 否 ☐	能否正常使用	是 ☒ 否 ☐		
验收结论	合格 ☒ 不合格 ☐					
应急局验收人员签字	汪磊 高林友 雍翠翠 2023年 1 月 31 日					
物资储备库验收人员签字	吴超强 2023年 1 月 31 日					
供货方签字	刘凡 2023年 1 月 31 日					
专家签字	需提供相关检测报告： 王元祥 朱明 2023 年 1 月 31 日					
备注	该验收单一式四份，应急局、物资储备库、供货方、专家各一份					

聘书

兹聘请 朱自强 同志为河南省应急管理专家，聘期叁年，

自二〇二二年六月至二〇二五年六月。





姓名 朱自强 性别 男



出生年月 1965 年 07 月

专业技术系列 安全工程

资格名称 高级工程师

授予时间 2007 年 9 月 1 日

编号 AJ-20070471

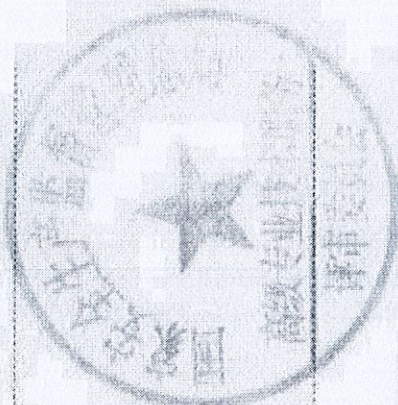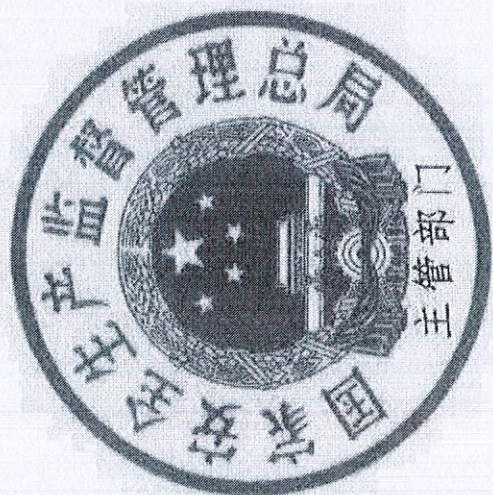

评委 审查员 委员会